


I. Результаты обследования:




5. Санитарно-бытовые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Оныльская основная общеобразовательная школа (краткое название МБОУ «Оныльская ООШ»)
 619673, Россия, Пермский край, Гайнский район, п. Оныл, ул. Школьная ба

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)

5	<p>Санитарно-бытовые помещения для инвалидов.</p> <p>Параметры: - доступная кабина в общей уборной; - размеры универсальной кабины.</p> <p><i>Габариты кабин могут изменяться в зависимости от расстановки оборудования.</i></p>	<p>Наличие.</p> <p>Ширина – 1,65, глубина – 1,8 м.</p> <p>Ширина 2,2 м, глубина 2,25 м.</p>	<p>п.п. 5.3.1, 5.3.3 СП 59. 13330.2012</p> <p>МДС 35-4.2000</p>	Нет	 <p style="text-align: center;">X</p>	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов в здании не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.	Санитарно-бытовое помещение для девочек.							

5.1.1	<p>Ширина двери.</p> <p>Порог двери.</p> <p>Открывание двери.</p>	<p>Не менее 0,9 м.</p> <p>Не более 0,014 м.</p> <p>Наружу.</p>	<p>п. 5.3.3, 5.2.4 СП 59. 13330.2012</p>	Есть			<p>Ширина двери 0,6 м.</p> <p>Нет порога</p> <p>Открывание двери – в зону умывальников</p>	<p>Не соответствует нормативу.</p> <p>Соответствует нормативу.</p>	К,О
5.1.2	Ширина прохода в зоне умывальников	<p>- поворот кресла-коляски на 90°-1,2 м,</p> <p>- разворот кресла-коляски на 180°-1,4 м,</p> <p>- минимальная ширина не менее 0,9 м.</p>	<p>п. 5.2.2 СП 59. 13330.2012</p>	Есть			Ширина комнаты 2 м.	Соответствует нормативу.	К



5.1.3	Высота раковины.	Не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136.13330.2012	Есть		Высота раковины 0,83 м.	Не соответствует нормативу.	К
5.1.4	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Нет		Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками не установлены.	Не соответствует нормативу.	К,О
5.1.5	Краны.	С рычажной рукояткой и термостатом. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	Есть		Оборудованы краны с рычажной рукояткой и термостатом.	Соответствует нормативу.	К,О,С

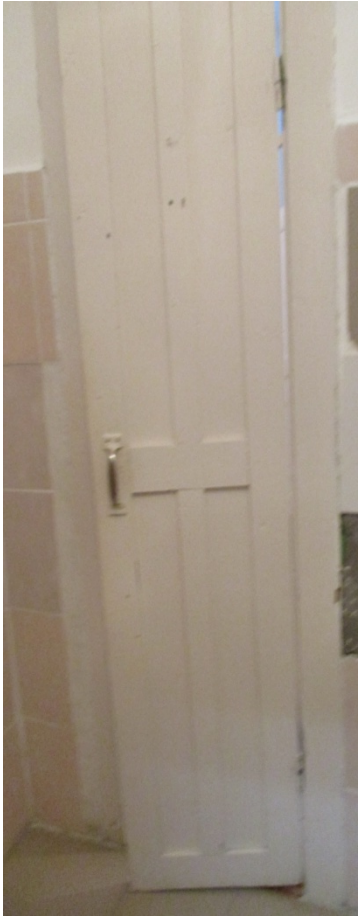
5.1.6	Устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды и другие маломобильные группы населения.	<p>На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола.</p> <p>Зона досягаемости для инвалида на коляске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подход сбоку: не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м; - фронтальный подход: не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола. 	<p>п. 5.4.2 СП 59. 13330.2012</p> <p>п. 7.1.9 СП 59.13330. 2012</p>	Есть			<p>Высота мыльницы 0,83 м.</p> <p>Высота держателя туалетной бумаги 0,8 м.</p>	Соответствует нормативу.	К
-------	--	--	---	------	--	--	--	--------------------------	---

5.1.7	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске.	Глубиной не менее 0,5 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Нет		Свободное пространство под раковиной имеется глубиной 0,5 м.	Соответствует нормативу.	К
-------	--	--------------------------	---------------------------	-----	--	--	--------------------------	---

5.1.8	Ширина двери к зоне кабин.	Не менее 0,9 м.	п. 5.3.3, 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина двери 1 м. Порога нет	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.9	Порог двери. Открывание двери.	Не более 0,014 м. Наружу.	п. 5.3.3, 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Открывание двери – наружу.	Соответствует нормативу.	К,О

5.1.10	Ширина прохода к кабинам	- поворот кресла-коляски на 90°-1,2 м, - разворот кресла-коляски на 180°-1,4 м, - минимальная ширина не менее 0,9 м.	п. 5.2.2 СП 59. 13330.2012	Есть		Ширина прохода к кабинам 2 м.	Соответствует нормативу.	К
5.1.11	Ширина двери кабины. Порог двери.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.3.3, 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть Нет		Ширина двери 0,6 м. Порог 0,2 м	Не соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	К,О
5.1.12	Свободное пространство рядом с унитазом.	Не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012	Есть		Расстояние от стены до унитаза 0,2 м.	Не соответствует нормативу.	К,О

5.1.13	Свободное пространство в кабине.	Не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012	Есть			Размеры кабины 0,85 х 1,3 м. Расстояние от двери до унитаза 0,4 м.	Не соответствует нормативу.	К,О
5.1.14	Откидные опорные поручни, штанги у унитаза. Расстояние между поручнями.	На высоте 0,85-0,9 от уровня пола. 0,6 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012 п. 5.4.4. ГОСТ 51261-99	Нет			Поручни не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О
5.1.15	Система тревожной сигнализации.	Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала.	п. 5.3.6 СП 59. 13330.2012	Нет		X	Система тревожной сигнализации или переговорное устройство с дежурным персоналом отсутствует.	Не соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.16	Специальные знаки (в том числе рельефные).	Размещены у дверей со стороны ручки на высоте 1,35 м	п. 5.3.6 СП 59. 13330.2012	Есть			Информационная табличка расположена на двери.	Не соответствует нормативу.	С
5.1.17	Дверные ручки.	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий.	п. 5.4.2. СП 59. 13330.2012	Есть			Дверная ручка удобная	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.2	Санитарно-бытовое помещение для мальчиков.								
5.2.1	Ширина двери. Порог двери.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.3.3, 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина двери 1 м Высота порога 0,03 м.	Не соответствует нормативу.	К,О

5.2.2	Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка).	Наличие.	п. 5.4.1 СП 59. 13330.2012	Есть		Нет контраста в сочетании цвета двери и ручки.	Не соответствует нормативу.	С
5.2.3	Дверные ручки	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий.	п. 5.4.2. СП 59. 13330.2012	Есть		Дверная ручка удобная	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.2.4	Ширина прохода в зоне умывальников	- поворот кресла-коляски на 90°-1,2 м, - разворот кресла-коляски на 180°-1,4 м, - минимальная ширина не менее 0,9 м.	п. 5.2.2 СП 59. 13330.2012	Есть		Размеры комнаты с умывальниками: - ширина 1,2 м, - глубина 2,0 м.	Соответствует нормативу прохода кресла-коляски.	К
5.2.5	Высота раковины.	Не более 0,8 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть		Высота раковины 0,83 м. 0	Не соответствует нормативу.	К

5.2.6	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Нет		Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О
5.2.7	Краны.	С рычажной рукояткой и термостатом. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	Есть		Оборудован кран с рычажной рукояткой и термостатом.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.2.8	Свободное пространство под умывальником для подножки и коленей инвалида на кресле-коляске.	Глубиной не менее 0,5 м.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012	Нет		Свободное пространство под раковиной имеется.	Соответствует нормативу.	К
5.2.11	Параметры кабин идентичны санитарному узлу девочек (п.п. 5.1.11 – 5.1.17 Приложения 5.1)							

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5	Санитарно-бытовые помещения.	<p>Оборудовать на первом этаже лица (пристрой) санитарно-бытовое помещение в соответствии нормативам СП 59.13330.2012 или СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».</p> <p>При планировке установки оборудования универсальной кабины исходить из фактических размеров технического кабинета. Ширина двери не менее 0,9 м, высота порога 0,014 м.</p> <p>В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте от 0,85 до 1,1 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p> <p>Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м.</p> <p>С обеих сторон унитаза устанавливаются поручни, желательно оба откидные, возможен вариант установки одного поручня стационарно. Высота установки поручней: при двух уровнях на высоте 0,65 и 0,85 м, при одноуровневых поручнях высота установки 0,8 м, расстояние между поручнями 0,6 м.</p> <p>Также поручни устанавливаются у раковины (с обеих сторон или вокруг раковины) на высоте 0,8 м, при этом должен быть обеспечен проем под раковиной для заезда кресла-коляски (высота 0,75 м, глубина не менее 0,5 м). Высота расположения раковины 0,75 – 0,8 м от уровня пола.</p> <p>Нижний край электрополотенца и держателя туалетной бумаги, а также иных устройств должны быть на высоте от 0,85 до 1,1 м от пола.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.</p> <p>Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи с персоналом учреждения. Двери доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания наружу.</p> <p>Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек.</p>	Текущий ремонт.
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

